

"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)

ОДОБРАВАМ
Замјеник генералног директора за
техничке послове
(функција одговорног лица)

"Нестро Петрол а.д. Бања Лука"
(пуни назив фирме)



(мјесто за потпис)

Алексеј Акимов

(име и презиме одг. лица)

ТЕХНИЧКИ ЗАДАТАК

за достављање техничко-комерцијалне понуде
за набавку и уградњу алуминијске браварије на БС Билећа „Нестро Петрол“ а.д. Бања Лука

Бања Лука, Република Српска, Босна и Херцеговина

Број: 12022/26

Датум: 06.07.2026. год.

1	Предузеће - наручилац: - поштанска адреса - телефон - факс Генерални директор: Електронска адреса:	"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука Краља Петра I Карађорђевића 83 А; 78 000 Бања Лука 051/490-345 051/ 215-448 Кирил Ткачев info@nestropetrol.com
2	Назив објекта	БС "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
3	Локација објекта	Наведено у техничком задатку
4	Полазни подаци о предмету набавке	Набавка и уградња алуминијске браварије на БС Билећа "НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука
5	Технички услови:	- Извођач је обавезан да по налогу наручиоца изврши набавку, транспорт и монтажу алуминијске браварије на БС Билећа;
6	Основни технички показатељи	На основу главног пројекта реконструкције извршити набавку и уградњу алуминијске браварије: 1. Фасадна браварија 2. Унутрашња браварија
7	Ставка у инвестиционом програму	ИП 2026.
8	Рокови за достављање техничко-комерцијалних понуда	15 дана од објаве тендера
9	Додатни услови	- Добављач је дужан да спроводи мјере заштите на раду поштујући све мјере безбједности, што укључује противпожарну безбједност, безбједност од струјног удара и високог напона. - Отклањање недостатака откривених у гарантном року врши се на рачун Извођача радова. - Прије почетка извођења радова Извођач је дужан да изради и усагласи са Наручиоцем Термин план испоруке опреме; - Добављач је дужан да достави оригиналну документацију (техничку документацију, атесте, сертификате и друге документе) која потврђује потребан квалитет производа.

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА

Уговор се потписује у трајању до краја 2026. године са могућношћу продужења Уговорног рока, уз претодно потписани Анекс на Уговор.

Наручилац задржава право да, у случају незадовољства квалитетом испоручене опреме од стране Добрављача - уговарача, Уговор може раскинути писменом најавом, мјесец дана прије раскида, уз адекватно образложење и доказе.

ПОНУДЕ

Понуда понуђача треба да садржи:

1. Понуђач је дужан у понуду унијети цијену материјала у јединици мјере према табели из Прилога бр. 1. у КМ без ПДВ-а
2. Понуђач је дужан у понуду унијети гарантни рок за испоручену опрему.
3. Понуђач је дужан у понуди навести начин плаћања који се односи на авансно или одложено плаћање.
4. Понуђач је дужан у понуду унијети врсту плаћања, односно проценат плаћања компензацијом.
5. Понуђач је дужан да обавијести инвеститора о термину завршетка посла ради прегледа изведених радова и сачињавања записника.

За вријеме извођења радова извршилац радова дужан је да се придржава свих мјера заштите на раду и ПП заштите.

"НЕСТРО ПЕТРОЛ" а.д. Бања Лука не сноси било какве трошкове понуђача које могу имати у изради понуде.

Технички задатак израдио:

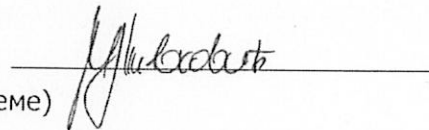
Милица Живковић

(Главни специјалиста за улагања и набавку опреме)

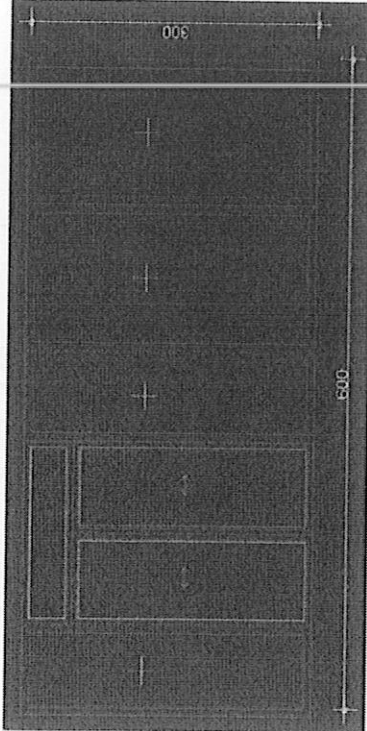
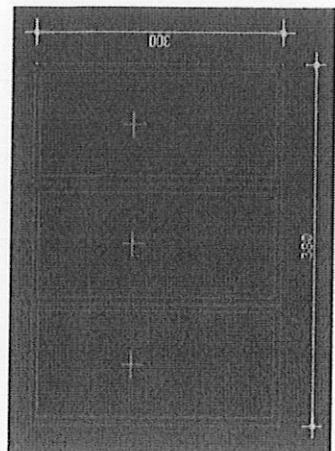
Тел. број: 051/490-353



Моб. број: 065/242-853

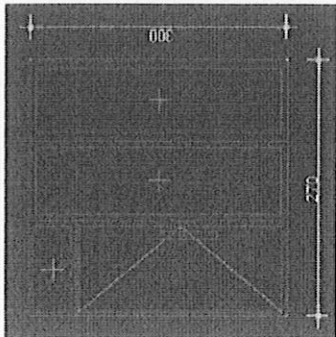
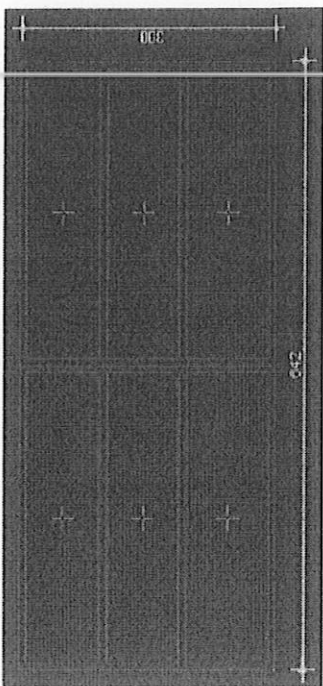
e-mail: m.zivkovic@nestropetrol.com

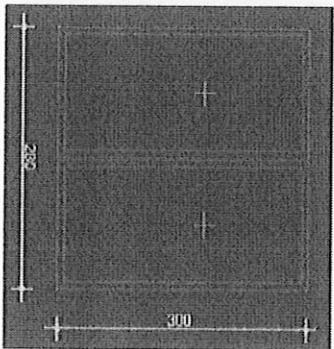
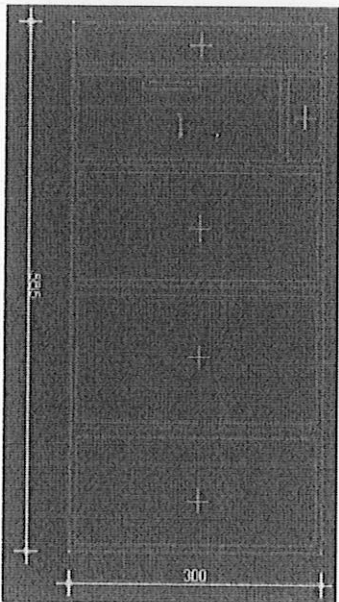




ПРИЛОГ БР. 1 (12022/26)




Р. бр.	ОПИС РАДОВА	Јед. мјере	Количина	Јед. цијена	Укупна цијена КМ без ПДВ-а	Шематски приказ браварије
	Фасадна браварија					
1	Набавка, транспорт и уградња остакљене фасадне браварије са аутоматским двокрилним клизним вратима. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим термичким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4.4.1. + испуна 16 mm аргон + унутрашње стакло ламинирано, 4.4.1 mm. Коефицијент проласка топлоте $U_{wmax} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабдети потребним оковом тип GRETSCH UNITAS или слично и механизмом за аутоматско отварање врата. Заптивање извршити профилисаним гуменим тракама. Зидарски отвор 600/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1			
2	Набавка, транспорт и уградња остакљене фиксне фасадне браварије. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим термичким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4.4.1 + 16 mm + унутрашње стакло ламинирано, 4.4.1 mm. Коефицијент проласка топлоте $U_{wmax} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабдети потребним оковом тип GRETSCH UNITAS или слично. Заптивање извршити профилисаним гуменим тракама. Зидарски отвор 380/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1			

3	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних противпровних пуних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016). Позицију уградити од алуминијских профила дебљине 85mm, са прекинутим термичким мостом. Испуна врата од термоизолационих панела у антрацит боји (RAL 7016). Коefицијент проласка топлоте $U_{max}=1,6w/m^2K$. Заптиваче уградити профилсаним гуменим тракама. Позицију снабдјети ојачаним крилом и потребним оковом тип GRETSCN UNTAS или слично, сигурносном бравом, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Врата се отварају према назнаци на шеми, око вертикалне осе. Зидарски отвор 90/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЕЗЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1			
4	Постављање, транспорт и уградња двокрилног прозора са решетком. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим термичким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4.4.1 + 16 + унутрашње стакло ламинирано, 4.4.1 mm. Коefицијент проласка топлоте прозора $U_{max} \leq 1,6w/m^2K$. Позицију снабдјети потребним оковом тип GRETSCN UNTAS или слично. Заптиваче извршити профилсаним гуменим тракама. На прозор, са вањске стране објекта, поставља се решетка израђена од челичних профила ради сигурности. Зидарски отвор 140/120cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЕЗЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА	ком	1			

5	Набавка, транспорт и уградња остакљене фасадне браварије са једнокрилним вратима. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим термичким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4.4.1 + 16 + унутрашње стакло ламинирано, 4.4.1 mm. Коефицијент проласка топлоте $U_{wmax} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабјети потребним оковом тип GRETSCH UNITAS или слично, сигурносном бравом, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Врата се отварају према назнаци на шеми, око вертикалне осе. Изнад врата је фиксно надсвјетло. Зидарски отвор 270/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1	
6	Набавка, транспорт и уградња остакљене фиксне фасадне браварије са хоризонталном подјелом. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим термичким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4.4.1 + 16 + унутрашње стакло ламинирано, 4.4.1 mm. Коефицијент проласка топлоте $U_{wmax} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабјети потребним електро мотором и оковом за вертикално отварање позиције. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Зидарски отвор 642/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1	

7	наосека, транспорт и уградња остаћевене фиксне фасадне браварије. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим теричким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4,4.1 + 16 + унутрашње стакло ламинирано, 4,4.1 mm. Коefицијент проласка топлоте $U_{wta} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабдјети потребним оковом тип GRETSCN UNTAS или слично. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Зидарски отвор 280/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА	ком	1		
8	Набавка, транспорт и уградња остаћевене фасадне браварије са једнокрилним вратима. Позиција се ради од алуминијумских профила дебљине 85mm пластифицираних у антрацит боји (RAL 7016), са прекинутим теричким мостом. Остакљење термоизолационим сигурносним стаклом, вањско стакло (low) и ламинирано, 4,4.1 + 16 + унутрашње стакло ламинирано, 4,4.1 mm. Коefицијент проласка топлоте $U_{wta} = 1,6w/m^2K$. Позицију снабдјети потребним оковом тип GRETSCN UNTAS или слично, сигурносном бравом, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Изнад врата је фиксно надсвјетло. Зидарски отвор 565/300cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1		

9	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних пуних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016). Позицију урадити од алуминијских профила дебљине 65mm, без прекинутог термичког моста. Испуна врата од термоизолационих панела у антрацит боји (RAL 7016). Заптивање урадити профилисаним гуменим тракама. Позицију снабдјети потребним оковом тип GRETSCH UNITAS или слично, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Врата се отварају око вертикалне осе. Зидарски отвор 90/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	2			
10	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних мимокретних пуних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016). Позицију урадити од алуминијских профила дебљине 65mm, без прекинутог термичког моста. Испуна врата од термоизолационих панела у антрацит боји (RAL 7016). Заптивање урадити профилисаним гуменим тракама. Позицију снабдјети потребним оковом тип GRETSCH UNITAS или слично, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Врата се отварају у два смјера, око вертикалне осе. Зидарски отвор 80/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1			

11	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних противпровалних пуних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016). Позицију уградити од алуминијских профила дебљине 65mm, без прекинутог термичког моста. Испуна врата од термоизолационих панела у антрацит боји (RAL 7016). Заптиваче уградити профилисаним гуменим тракама. Позицију снабдјети ојачаним крилом и потребним оковом тип GRETSCH UNTAS или слично, сигурносном бравом, као и гуменим одбојником у правцу отварања врата. Врата се отварају око вертикалне осе. Зидарски отвор 100/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	КОМ	1			
Унутрашња браварија						
12	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних клизних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016) са крилом од пуног панела. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Позицију је потребно опремити свим потребним оковом и материјалом. Зидарски отвор 80/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	КОМ	1			
13	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016) са крилом од пуног панела. Врата се отварају око вертикалне осе. Заптиваче извршити профилисаним гуменим тракама. Позицију је потребно опремити свим потребним оковом и материјалом. Зидарски отвор 80/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	КОМ	2			

14	Набавка, транспорт и уградња једнокрилних врата од алуминијске браварије пластифициране у антрацит боји (RAL 7016) са крилом од пуног панела. Врата се отварају око вертикалне осе. Заптивање извршити профилисаним гуменим тракама. Позицију је потребно опремити свим потребним оковом и материјалом. Зидарски отвор 90/210cm. СВЕ ДИМЕНЗИЈЕ ПОТРЕБНЕ ЗА ИЗРАДУ И УГРАДЊУ ПРОВЈЕРИТИ НА ЛИЦУ МЈЕСТА.	ком	1				
							УКУПНО КМ БЕЗ ПДВ-А:
							ПДВ 17%:
							УКУПНА ВРИЈЕДНОСТ СА ПДВ-ОМ: